


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -
 «Северный» ПТП Благодарненское
 356420 г. Благодарный ул. Веденко, д.184 тел/факс 2-19-76
 Производственная лаборатория ОСВ
 Заключение № 2827 о состоянии измерений в лаборатории
 срок действия до 22.10.2023 г.

Протокол исследований № 184 от 17.06.2022 г.
 НД на методы отбора проб ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
 Цель исследования пробы: производственный контроль качества питьевой воды
 Дата отбора проб: 15.06.2022г.

Результаты органолептических и микробиологических исследований питьевой воды					
Показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Результат	
				Место отбора пробы:	
				с. Серафимовское	
				ул. Красина, 96	ул. Ленина, 1
Органолептические показатели					
Запах	баллы (20/60)	2/2	ГОСТ 57164-2016	0/0	0/0
Привкус	баллы	2	ГОСТ 57164-2016	0	0
Мутность	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1.2:4.213-05	1,06	1,56
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	4	5
Микробиологические показатели					
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/о6	н/о6
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/о6	н/о6
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021	н/о6	н/о6
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/1см³	не более 50	ГОСТ 34786-2021	4	1

Начальник лаборатории
 Лаборант-микробиолог
 Лаборант химического анализа

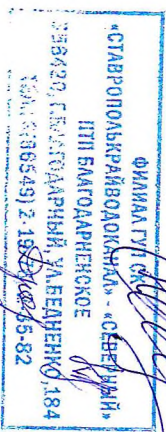

Ю.Н. Шаталова
 И.Н. Колмогорова
 Е.Н. Дровалева